


Einbau- und Betriebsanweisung

Installation and Operating Instructions

ABS Alarms

WMST 16 Art Nr. /Item no. 16020212	Steckeralarm Art Nr. /Item no. 16020201	Alarm Wall Mounted Art Nr. /Item no. no. 16020203
		

Installationsbeispiel / Installation example

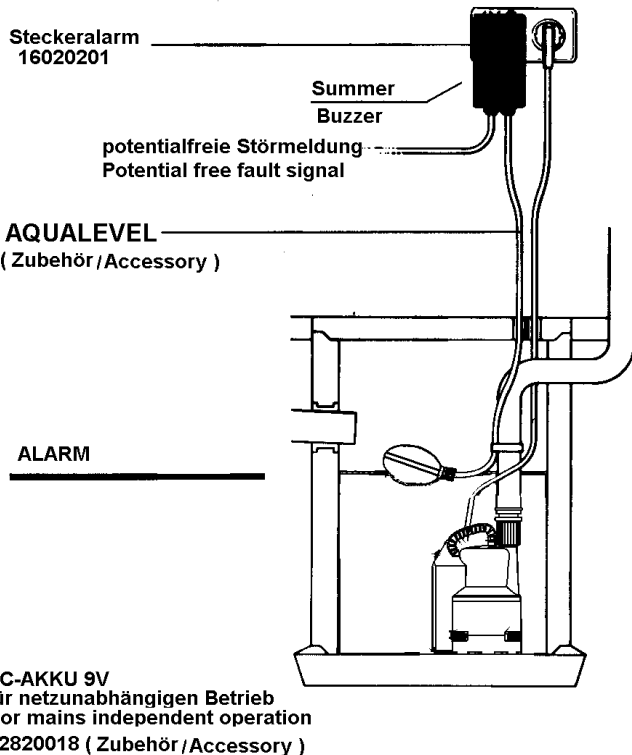

ABS Deutschland GmbH • D-53229 Bonn • Tel. Int. + 49.2246.13-0 • Telefax + 49.2246.13-200
www.abspumps.com
Info@abspumps.com

ABS Production Wexford Ltd • Clonard Road • Wexford • Ireland
 Tel + 353 53 63200 • Fax + 353 53 42335
www.abspumps.com

Sicherheitshinweise / Safety precautions

Anschlussbild / Connection diagramm

Sicherheitshinweise:


- Der Anschluss des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Das Gerät darf nur im spannungslosen Zustand geöffnet werden.
- Das Gerät darf nur an 230V AC mit Schutzleiter betrieben werden.
- Der Kontakt kann maximal mit 16A belastet werden.
- Es darf nur der dafür vorgesehene Schwimmerschalter verwendet werden.

Safety precautions:

- The electrical connections should always be made by a qualified person
- The unit should be totally disconnected from the mains before opening
- The unit should only be used on a earthed 220/240 volt supply line
- The contact is suitable for current up to 16A AC.
- Only approved level signalling devices should be connected to the unit.

120mm x 65mm x 97mm 0,3kg IP20 0-40°C

WMST16 Art Nr. /Item no. 16020212

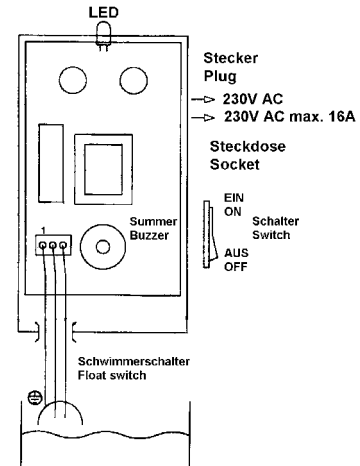

Sicherheitshinweise:


- Der Anschluss des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Das Gerät darf nur im spannungslosen Zustand geöffnet werden.
- Das Gerät darf nur an 230V AC mit Schutzleiter betrieben werden.
- Der potentialfreie Kontakt kann maximal mit 25V Schutzkleinspannung und 2A belastet werden.
- Es darf nur der dafür vorgesehene Feuchtigkeitsfühler bzw. Schwimmerschalter verwendet werden.
- Es dürfen nur wiederaufladbare Batterien des angegebenen Typs (6F22) im Gerät verwendet werden. Die Entsorgung der Batterien muss nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgen.
- Das Gerät ist in regelmäßigen Abständen mit der Test-Taste auf die Funktion zu überprüfen. Wenn ein Akkumulator verwendet wird, muss das Gerät vorher vom Netz getrennt werden.

Safety precautions:

- The electrical connections should always be made by a qualified person.
- The unit should be totally disconnected from the mains before opening.
- The unit should only be used on a earthed 220/240 volt supply line.
- The potential free contact is only suitable for 25 Volt low voltage and 2A current.
- Only approved moisture sensors or level signalling devices should be connected to the unit.
- Only rechargeable batteries of the proper type (6F22) should be fitted. These should be disposed of in a proper manner after usage.
- The unit should be checked regularly for functioning by activating the test button. If a rechargeable battery is fitted, this should also be carried out with the power supply disconnected.

132mm x 65mm x 78mm 0,25kg IP20 0 – 40 °C

Steckeralarm Art Nr. /Item no. 16020201

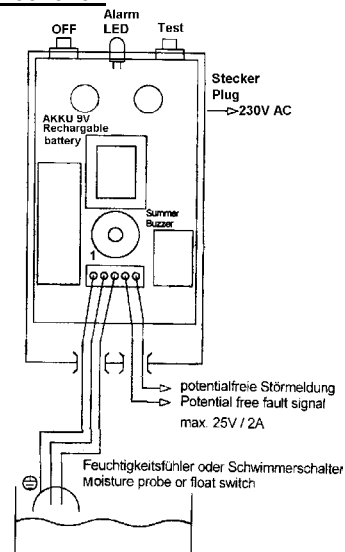

Sicherheitshinweise:

- Der Anschluss des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Das Gerät darf nur im spannungslosen Zustand geöffnet werden.
- Das Gerät darf nur an 230V AC mit Schutzleiter betrieben werden.
- Der Potentialfreie Kontakt kann maximal mit 25V Schutzkleinspannung und 2A belastet werden.
- Es darf nur der dafür vorgesehene Feuchtigkeitsfühler bzw. Schwimmerschalter verwendet werden.
- Es dürfen nur wiederaufladbare Batterien des angegeben Typs (6F22) im Gerät verwendet werden. Die Entsorgung der Batterien muss nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgen.
- Das Gerät ist in regelmäßigen Abständen mit der Test-Taste auf die Funktion zu überprüfen. Wenn ein Akkumulator verwendet wird, muss das Gerät vorher vom Netz getrennt werden.

Safety precautions:

- The electrical connections should always be made by a qualified person.
- The unit should be totally disconnected from the mains before opening.
- The unit should only be used on a earthed 220/240 volt supply line.
- The potential free contact is only suitable for 25 Volt low voltage and 2A current.
- Only approved moisture sensors or level signalling devices should be connected to the unit.
- Only rechargeable batteries of the proper type (6F22) should be fitted. These should be disposed of in a proper manner after usage.
- The unit should be checked regularly for functioning by activating the test button. If a rechargeable battery is fitted, this should also be carried out with the power supply disconnected

185mm x 80mm x 55mm 0,31kg IP20 0 – 40 °C

Alarm Wall Mounted Art Nr. /Item no. 16020203

